



PROFIL ODWODNIENIA ULICY

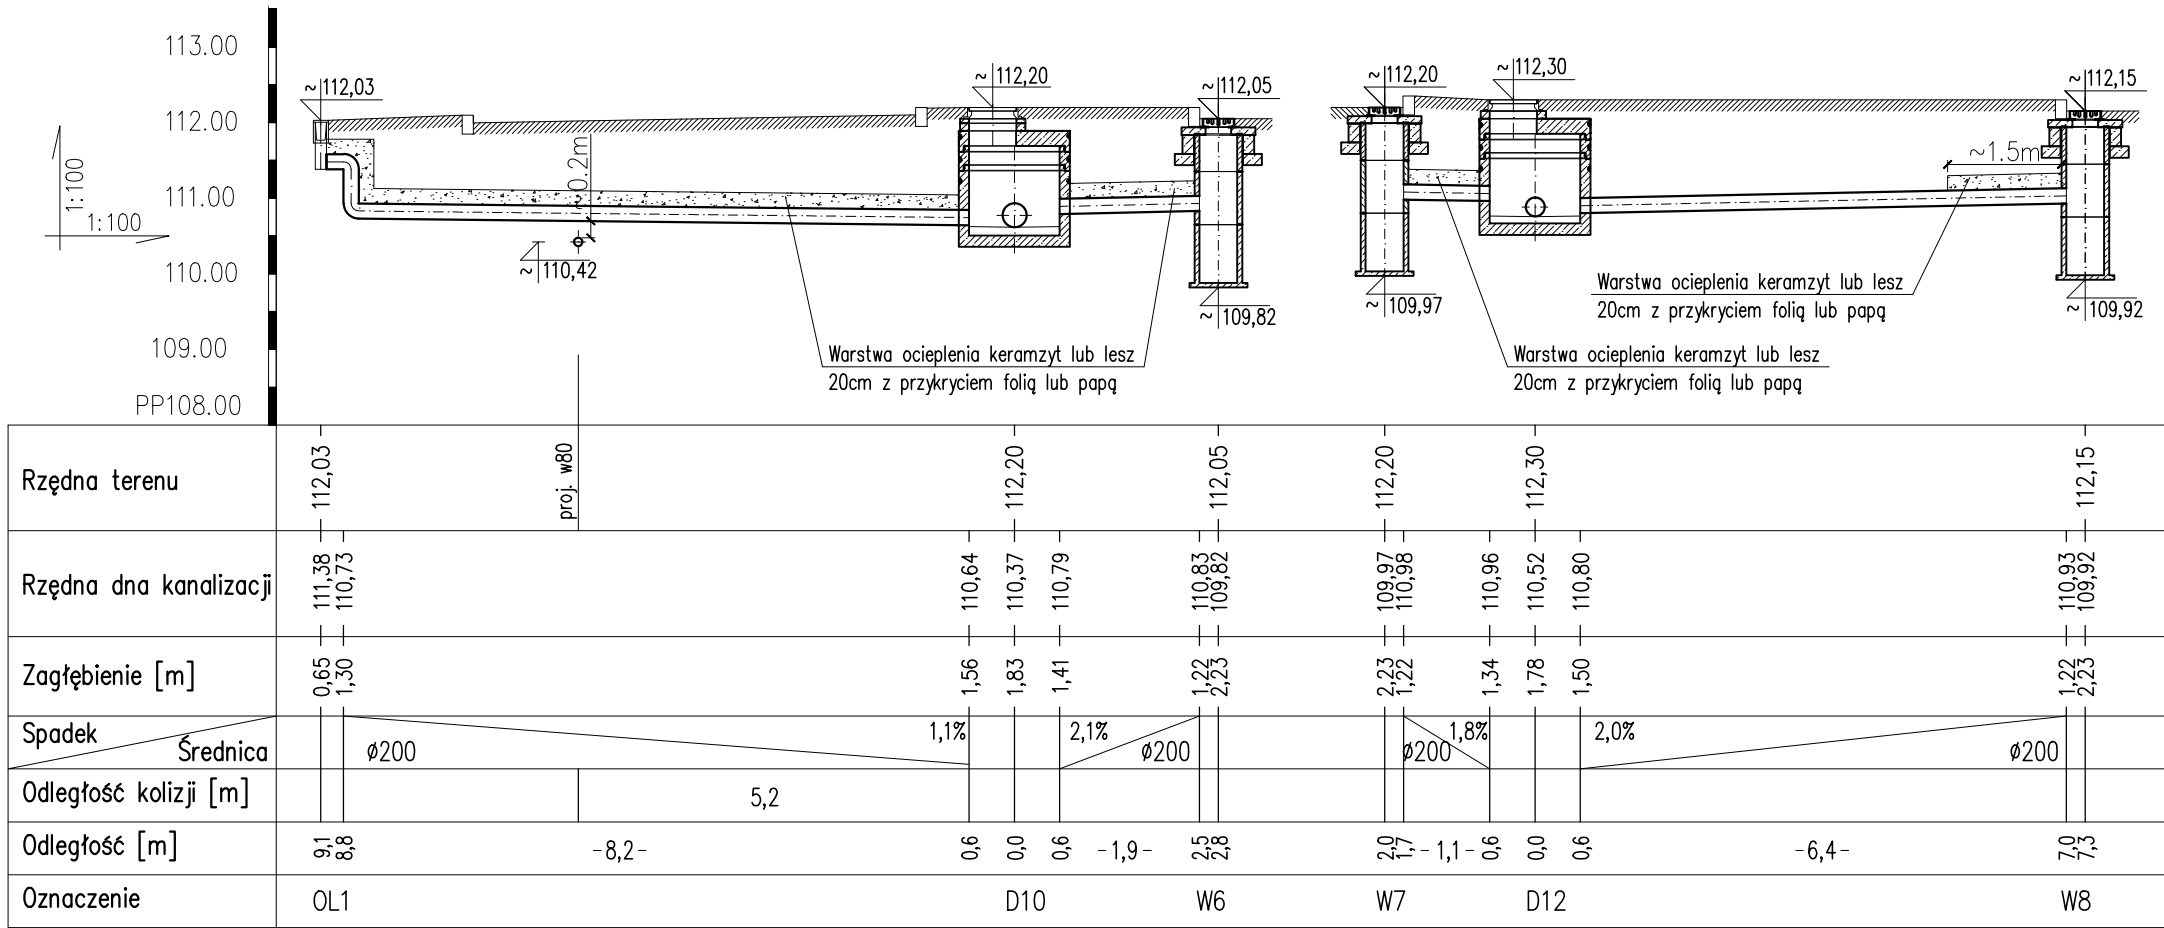

- UWAGA:
- Kanalizację deszczową wykonać z rur PP kl. SN8 łączonych kielichowo z uszczelką profilowaną.
  - Studnie projektowane wpustów ulicznych z kręgów betonowych Ø500.
  - Rzędne wierzchu wpustów dopasować do projektowanych rzędnych terenu.
  - Pod płyty nastudziennne wpustów ulicznych kl. C250 zastosować pierścienie odcciążające.
  - Zastosować wpusty uliczne ryglowane na zawiasach mocowanych do obudowy wpustu.
  - Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45.

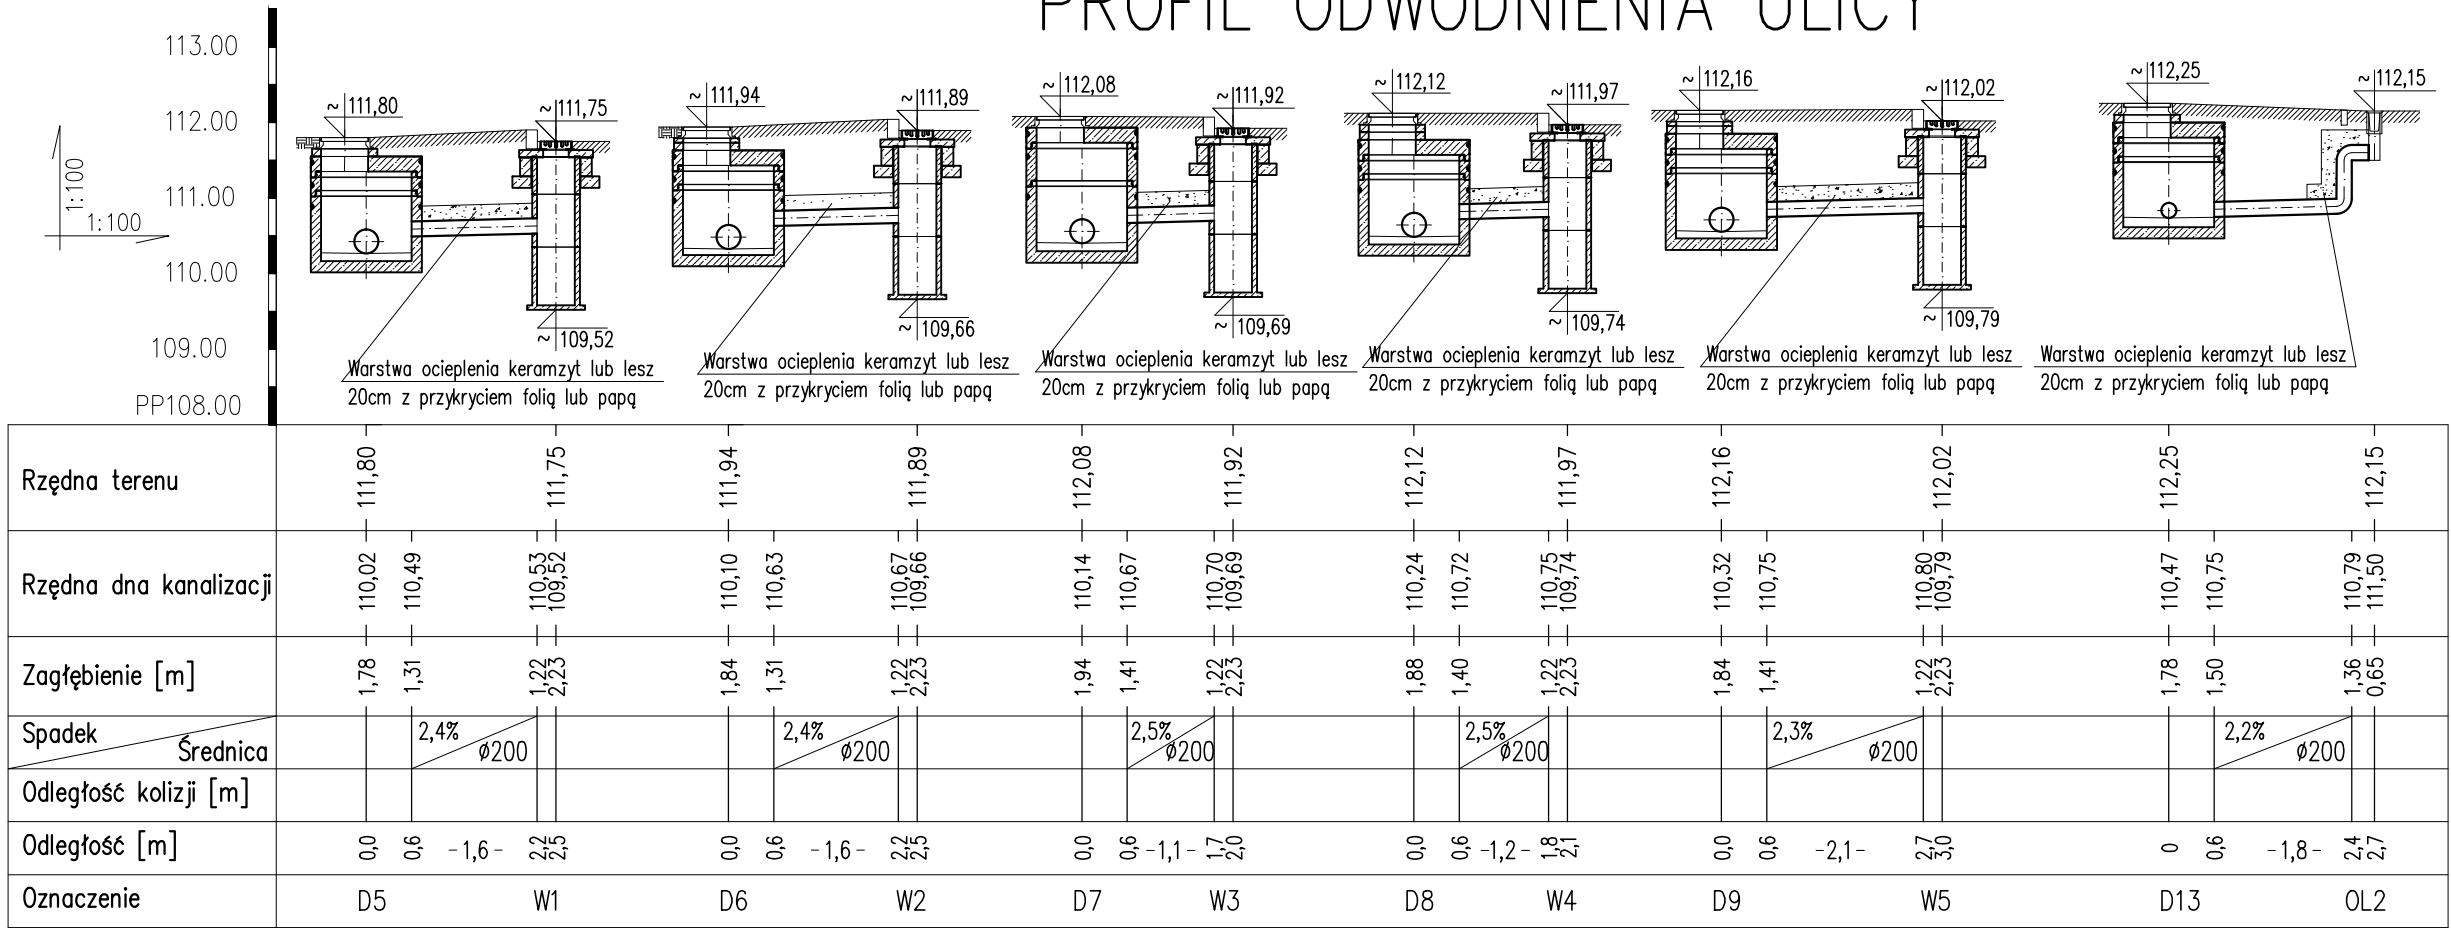

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu  
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1441W  
W SANNIKACH – UL. TOPOŁOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA  
SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA URZĄDZENIA MELIORACJI  
WODNEJ SZCZEGÓŁOWEJ – ROWU R-N-1

Inwestor  
ZARZĄD POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Adres inwestycji  
OBRĘB EWID.SANNIKI, JEDNOSTKA EWID. SANNIKI, UL.TOPOŁOWA

Projektant/Podpis  
mgr inż. Piotr Łapiński  
upr. nr MAZ/0043/PWOS/12

Sprawdzający/Podpis

Temat rysunku  
PROFIL ODWODNIENIA ULICY

Skala 1:100 Data 05 2017 Numer 3