

OBIEKT: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie
INWESTOR: Powiat Gostyniński
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

LOKALIZACJA:
09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A
działka nr. 3624/9, 3624/25, 3624/27 obręb Gostynin

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w
Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej - RZ011 PIĘTRO

BRANŻA:
Elektryczna - wewnętrzne instalacje

STADIUM:
Projekt budowlany
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Grabia ,
upr. nr GP.1677346/MI/291 w spec. Instalacyjnej
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Zbigniew Helman ,
upr. nr GP.7342176/94 w spec. Instalacyjnej
UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż arch M. Jozefiak
DIREKTOR BIURA:
MGR INŻ Danuta Taradzińska - Jozefiak


DATA OPRACOWANIA
WERSJA RYSUNKU
lipiec 2019

UZGODNIENIE P.POZ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1: 100 0 4 8 16 32

Wszystkie prawa wydrukujące z ustawy "Prawo autorskie"
aspiracje Powiatu i podlegają bez zapytań autorskie

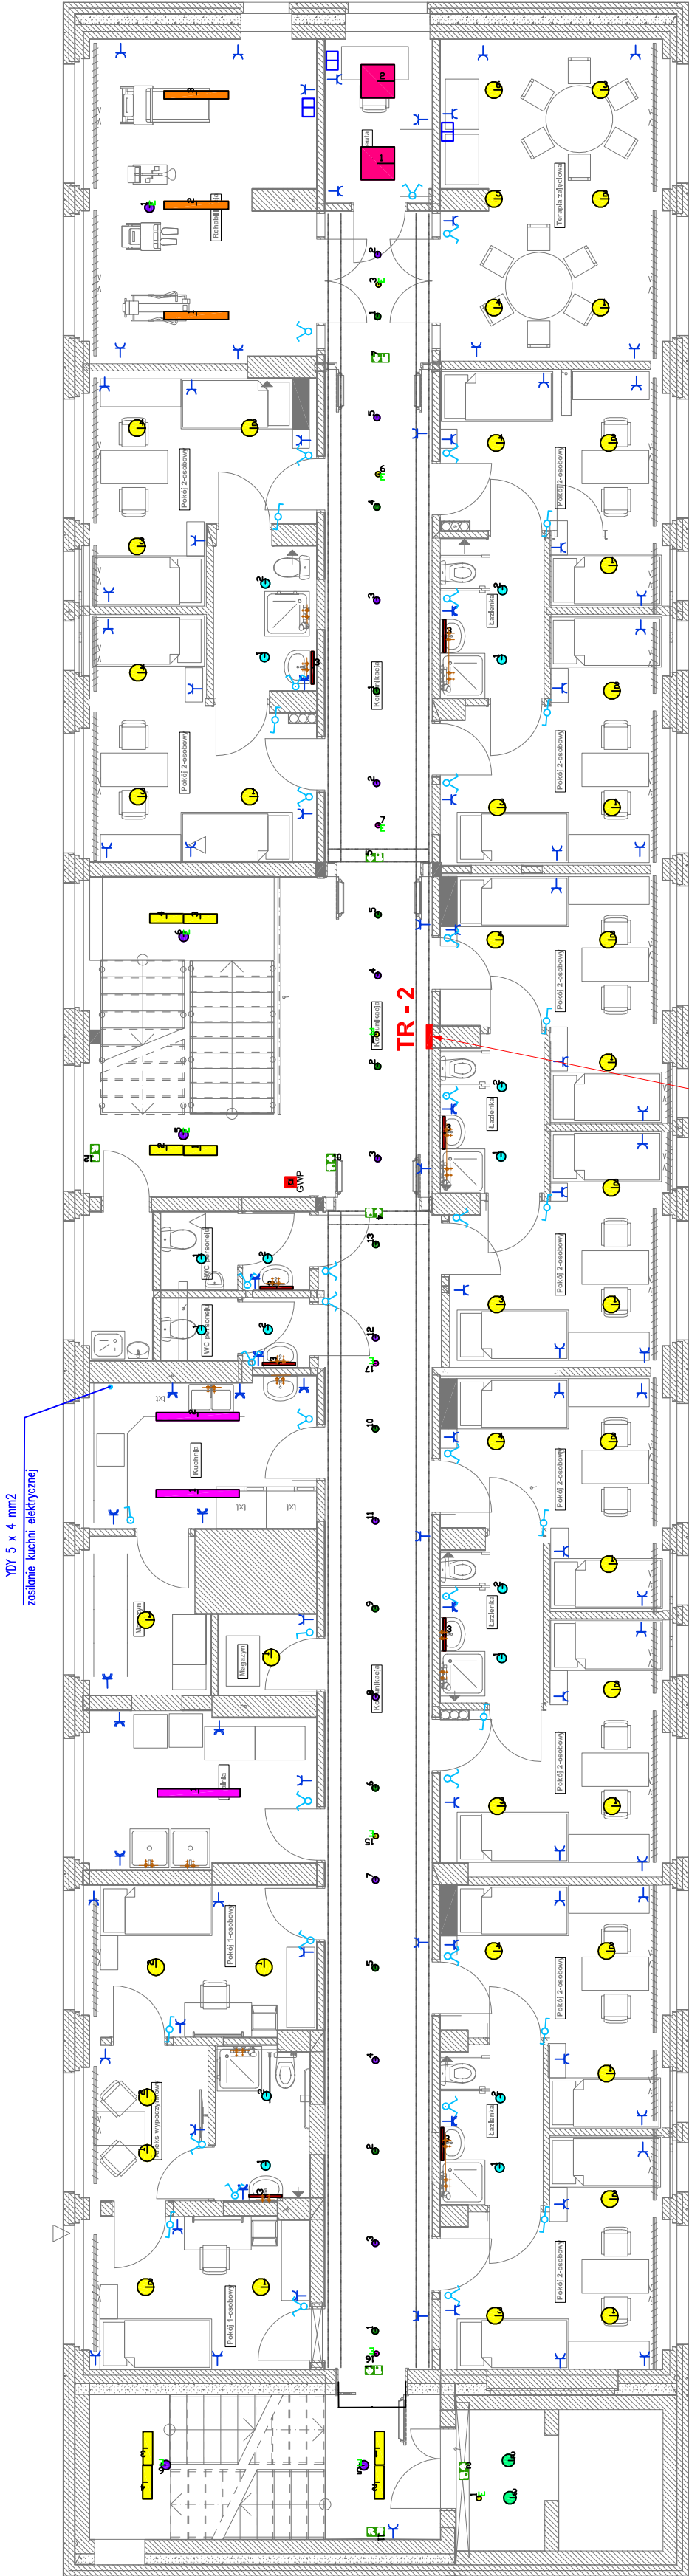

- Legenda symboli :
- gniazda wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym,
 - hermetyczne, p/t
 - gniazdo wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym, p/t
 - wyłącznik prądu
 - przełącznik świecnikowy
 - przełącznik pojedynczy
 - przełącznik świecnikowy hermetyczny
 - przełącznik pojedynczy hermetyczny
 - gniazdo wtykowe podwójne jednoznaczne komputerowe
 - przełącznik schodowy
 - przełącznik schodowy hermetyczny
 - np. puszka rozdzielna zwykła, puszka rozdzielna hermetyczna,
 - tablica elektryczna rozdzielcza
 - instalacja połączeń wyrównawczych
 - instalacja siły
 - instalacja oświetlenia
 - instalacja gniazd wtykowych
 - wentylator

UWAGI

- Dodatkowy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie wywołującym 30 mA.
- Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.

Symbol	Ilość	Kod
6	6	6Dntec S EI naścienna, Schody dół/dół
1	1	1Dntec Z pojedyncza, strzałka na wprost/dół
24	24	24Dntec S EI naścienna, strzałka na wprost/dół
1	1	1Dntec Z pojedyncza, strzałka w lewo/dół
4	4	4Dntec S EI Cała wyjście ewakuacyjne, dół
24	24	24 32-M
16	16	16 176-M
26	26	26 DEX-O 0,6 LED
48	48	48 EDL-O 166 LED
31	31	31 EDLP-U 225 LED
35	35	35 EDL-O LED
34	34	34 EDL-O LED NDCNE
113	113	113 DCRD-U 300 LED
16	16	16 EXSN-U 595x595 LED
3	3	3 DKO-U LED
13	13	13 DKO-U LED
4	4	4 DRPD-U 300 LED